
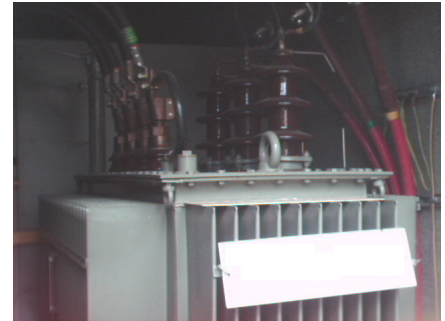


technische Information

Dateiname 6260288I.gtsi

Kamera TVS500

Aufnahmen

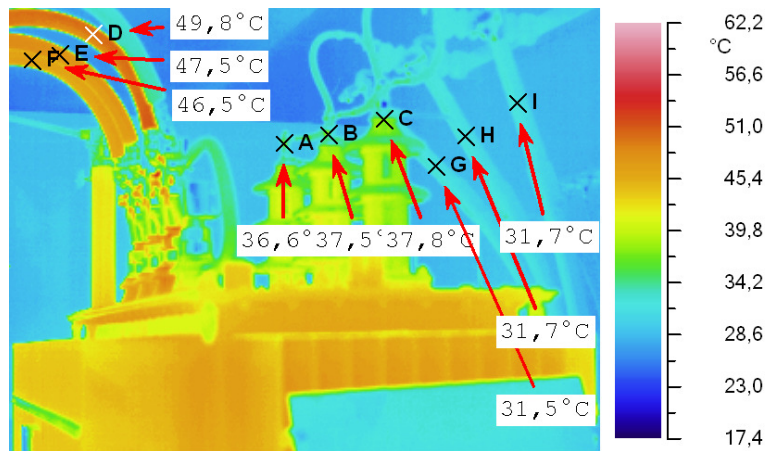

Auswertungen

Profile Diagram

Aufnahmezeitpunkt

14:12:11 26.06.2012

Umweltbedingungen

Innenaufnahme, Raumtemperatur 25 Grad Celsius

Sonstige Informationen

Trafo 1 Oberseite, 20 kV-Ebene

Histogramm

Fehlerklasse

Keine Auffälligkeiten

Beschreibung